


## Einbaubeispiel

### SitaVent Revision im nicht belüfteten Dachaufbau

---

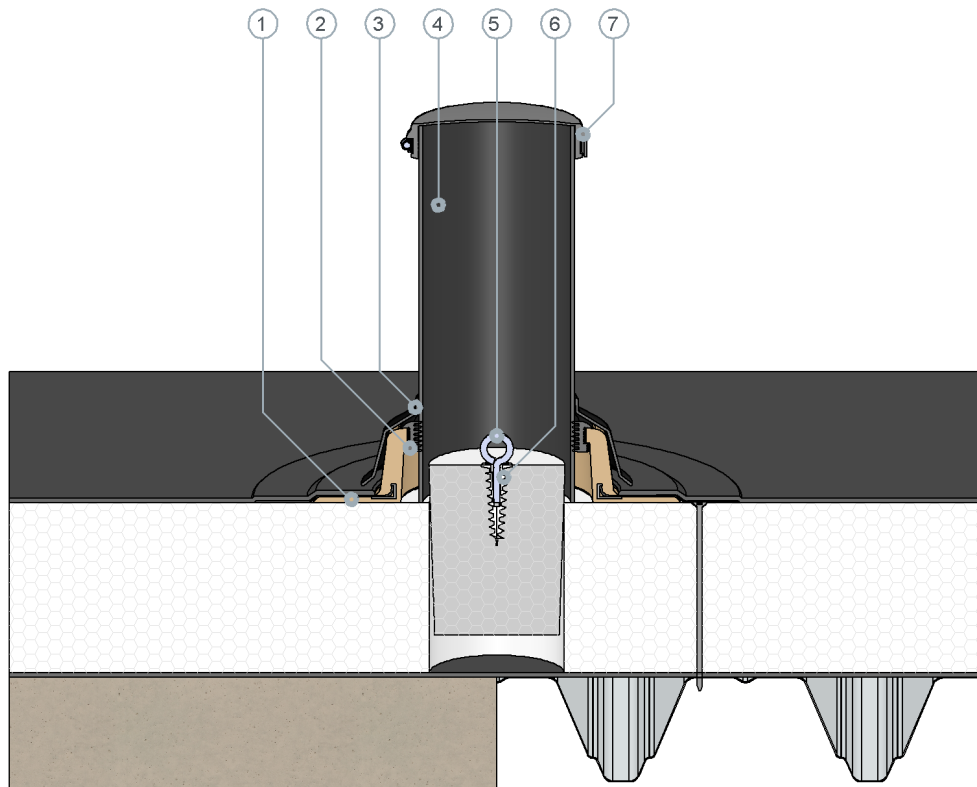

---

SitaVent Revision bestehend aus:

- 1 Grundplatte
- 2 Dichtring
- 3 Regenabweiser
- 4 Revisionsrohr DN 150/160

- 5 Dämmstoffdübel 24 x 85 mm
- 6 Ösenschraube M8 x 40 mm
- 7 Dampfsperrekappe mit Schlauchschelle

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den

- aaRdT mit:
- Abdichtung
  - Wärmedämmung
  - Dampfsperre
  - Unterkonstruktion

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.